


L1, L2 = bruin  
 COM, Kno = blauw  
 LIM GND = groen/geel  
 GND2 control aarde = geel

Zowel de LGND als de GND2 moeten beide aan de aarde worden aangesloten

Naar pagina 2

Customer		Bender Benelux BV		scale	
No.	Revision	Date	by	Medics Limscanning system	
		17-05-06	RB	Medics Isolation monitor and scanning system AB comm met MK24.30 meldpaneel en kleurcodering	
				0605033-RB	
				NED ziekenhuis compleet_pag1van2.dwg	
				Pag. 1 of 2	



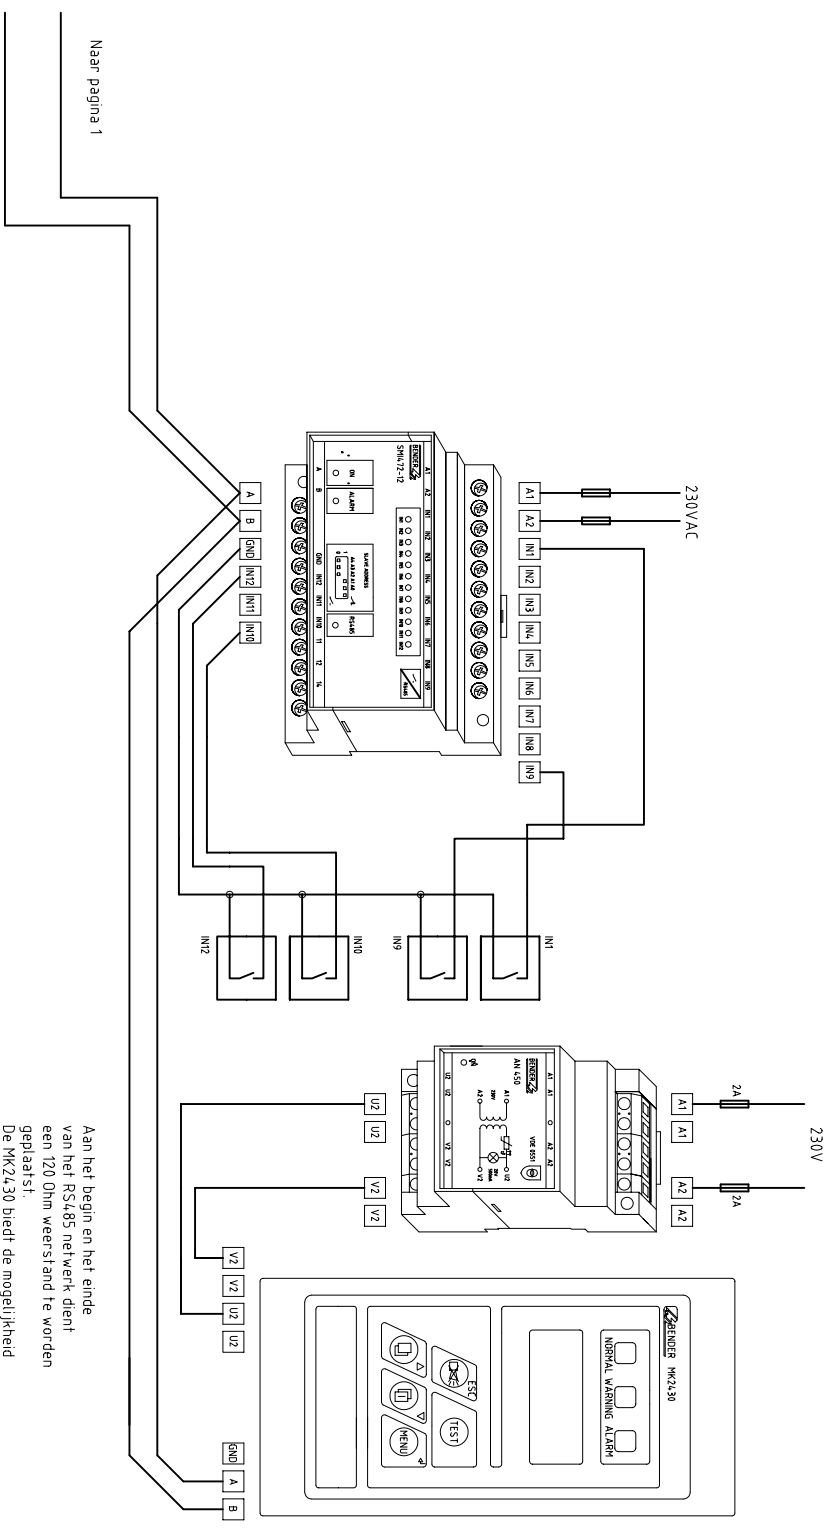

Customer		Bender Benelux BV		scale	
No.	Revision	Date	by	Medics Limscanning system	
				Medics Isolation monitor and scanning system AB comm met MK2430 meldpaneel en kleurcodering	
		drawn 17-05-06	RB	0605033-RB	
		chkd		Pag. 2	
		std		of 2	
NED ziekenhuis compleet_pag2van2.dwg					